


Для увеличения количества горячей воды можно «забыть» о том, что в котле есть вторичный теплообменник, и присоединить бойлер через внешний трехходовой клапан

BAXI
BDR THERMEA GROUP

Что нужно сделать?

- Отсоединить датчик холла
- Изменить параметры электронной платы
- Подключить к плате внешний трехходовой клапан и датчик температуры бойлера

Система
отопления

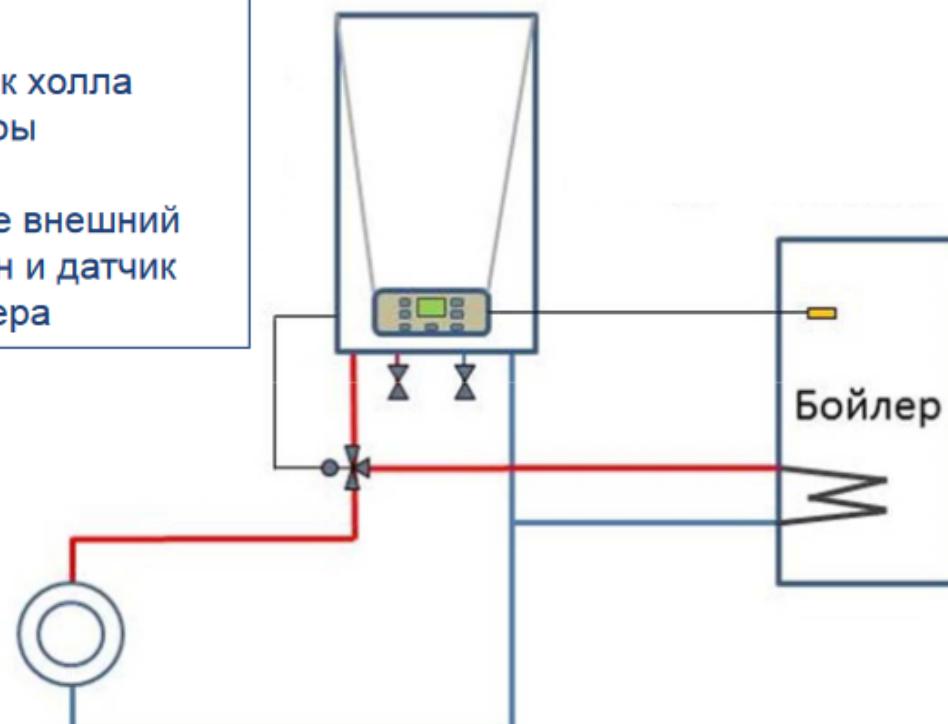

Что нужно заказать?

- Комплект KHG 71409631
- Блокиратор штока трёхходового клапана 5213790 (для удобства)